


REZ :

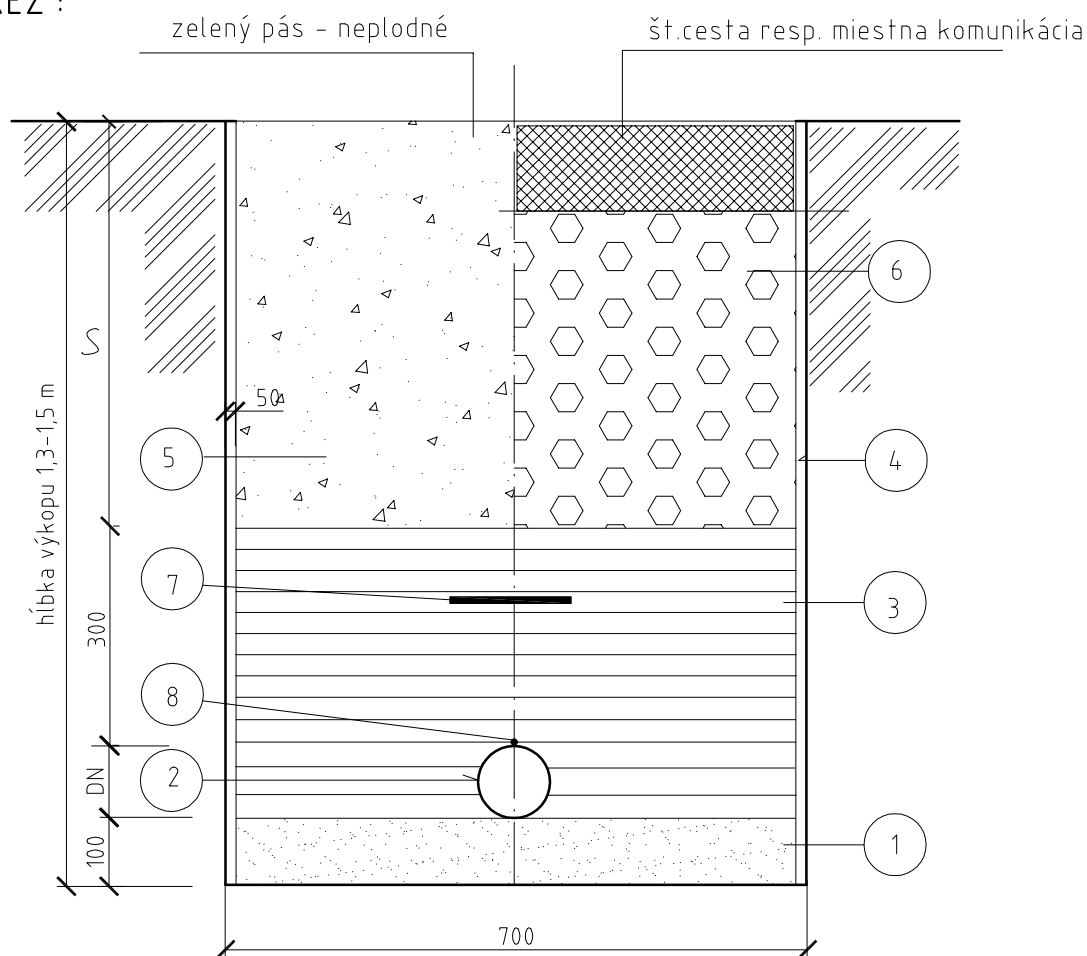

LEGENDA :

- ① Pieskové lôžko hr. 100mm
- ② Potrubie HDPE PE100 RC DN/ID 100 SDR17
- ③ Obsyp potrubia pieskom
- ④ Príložné paženie - v prípade potreby šírka ryhy + 0,1m
- ⑤ Zásyp ryhy výkopkom
- ⑥ Zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenou po vrstvách 300 mm
- ⑦ Výstražná fólia
- ⑧ Izolovaný vyhľadávací vodič Cu min. 6 mm²

Handwritten signature

VYPRACOVAL:	KRESLIL:	HIP:	ING. ZVADA VLADIMÍR POD VINICAMI 8976/9 080 01 PREŠOV MT: 0904307785 e-mail: vzvada@gmail.com	
ING. ZVADA <i>Handwritten signature</i>		ING. ZVADA		
INVESTOR: OBEC DUKOVCE				
NÁZOV:	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU DUKOVCE - ŽELMANOVCE - II. ETAPA		DÁTUM:	FORMÁT:
OBJEKT:	01 - ROZVÁDZACIE POTRUBIE - REKONŠTRUKCIA		09 2019	1 x A4
OBSAH:	ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE		ARCH. Č.: 23/19/PD	ÚČEL: PD
			MIERKA: 1: -	PRÍL. Č.: 1.6